




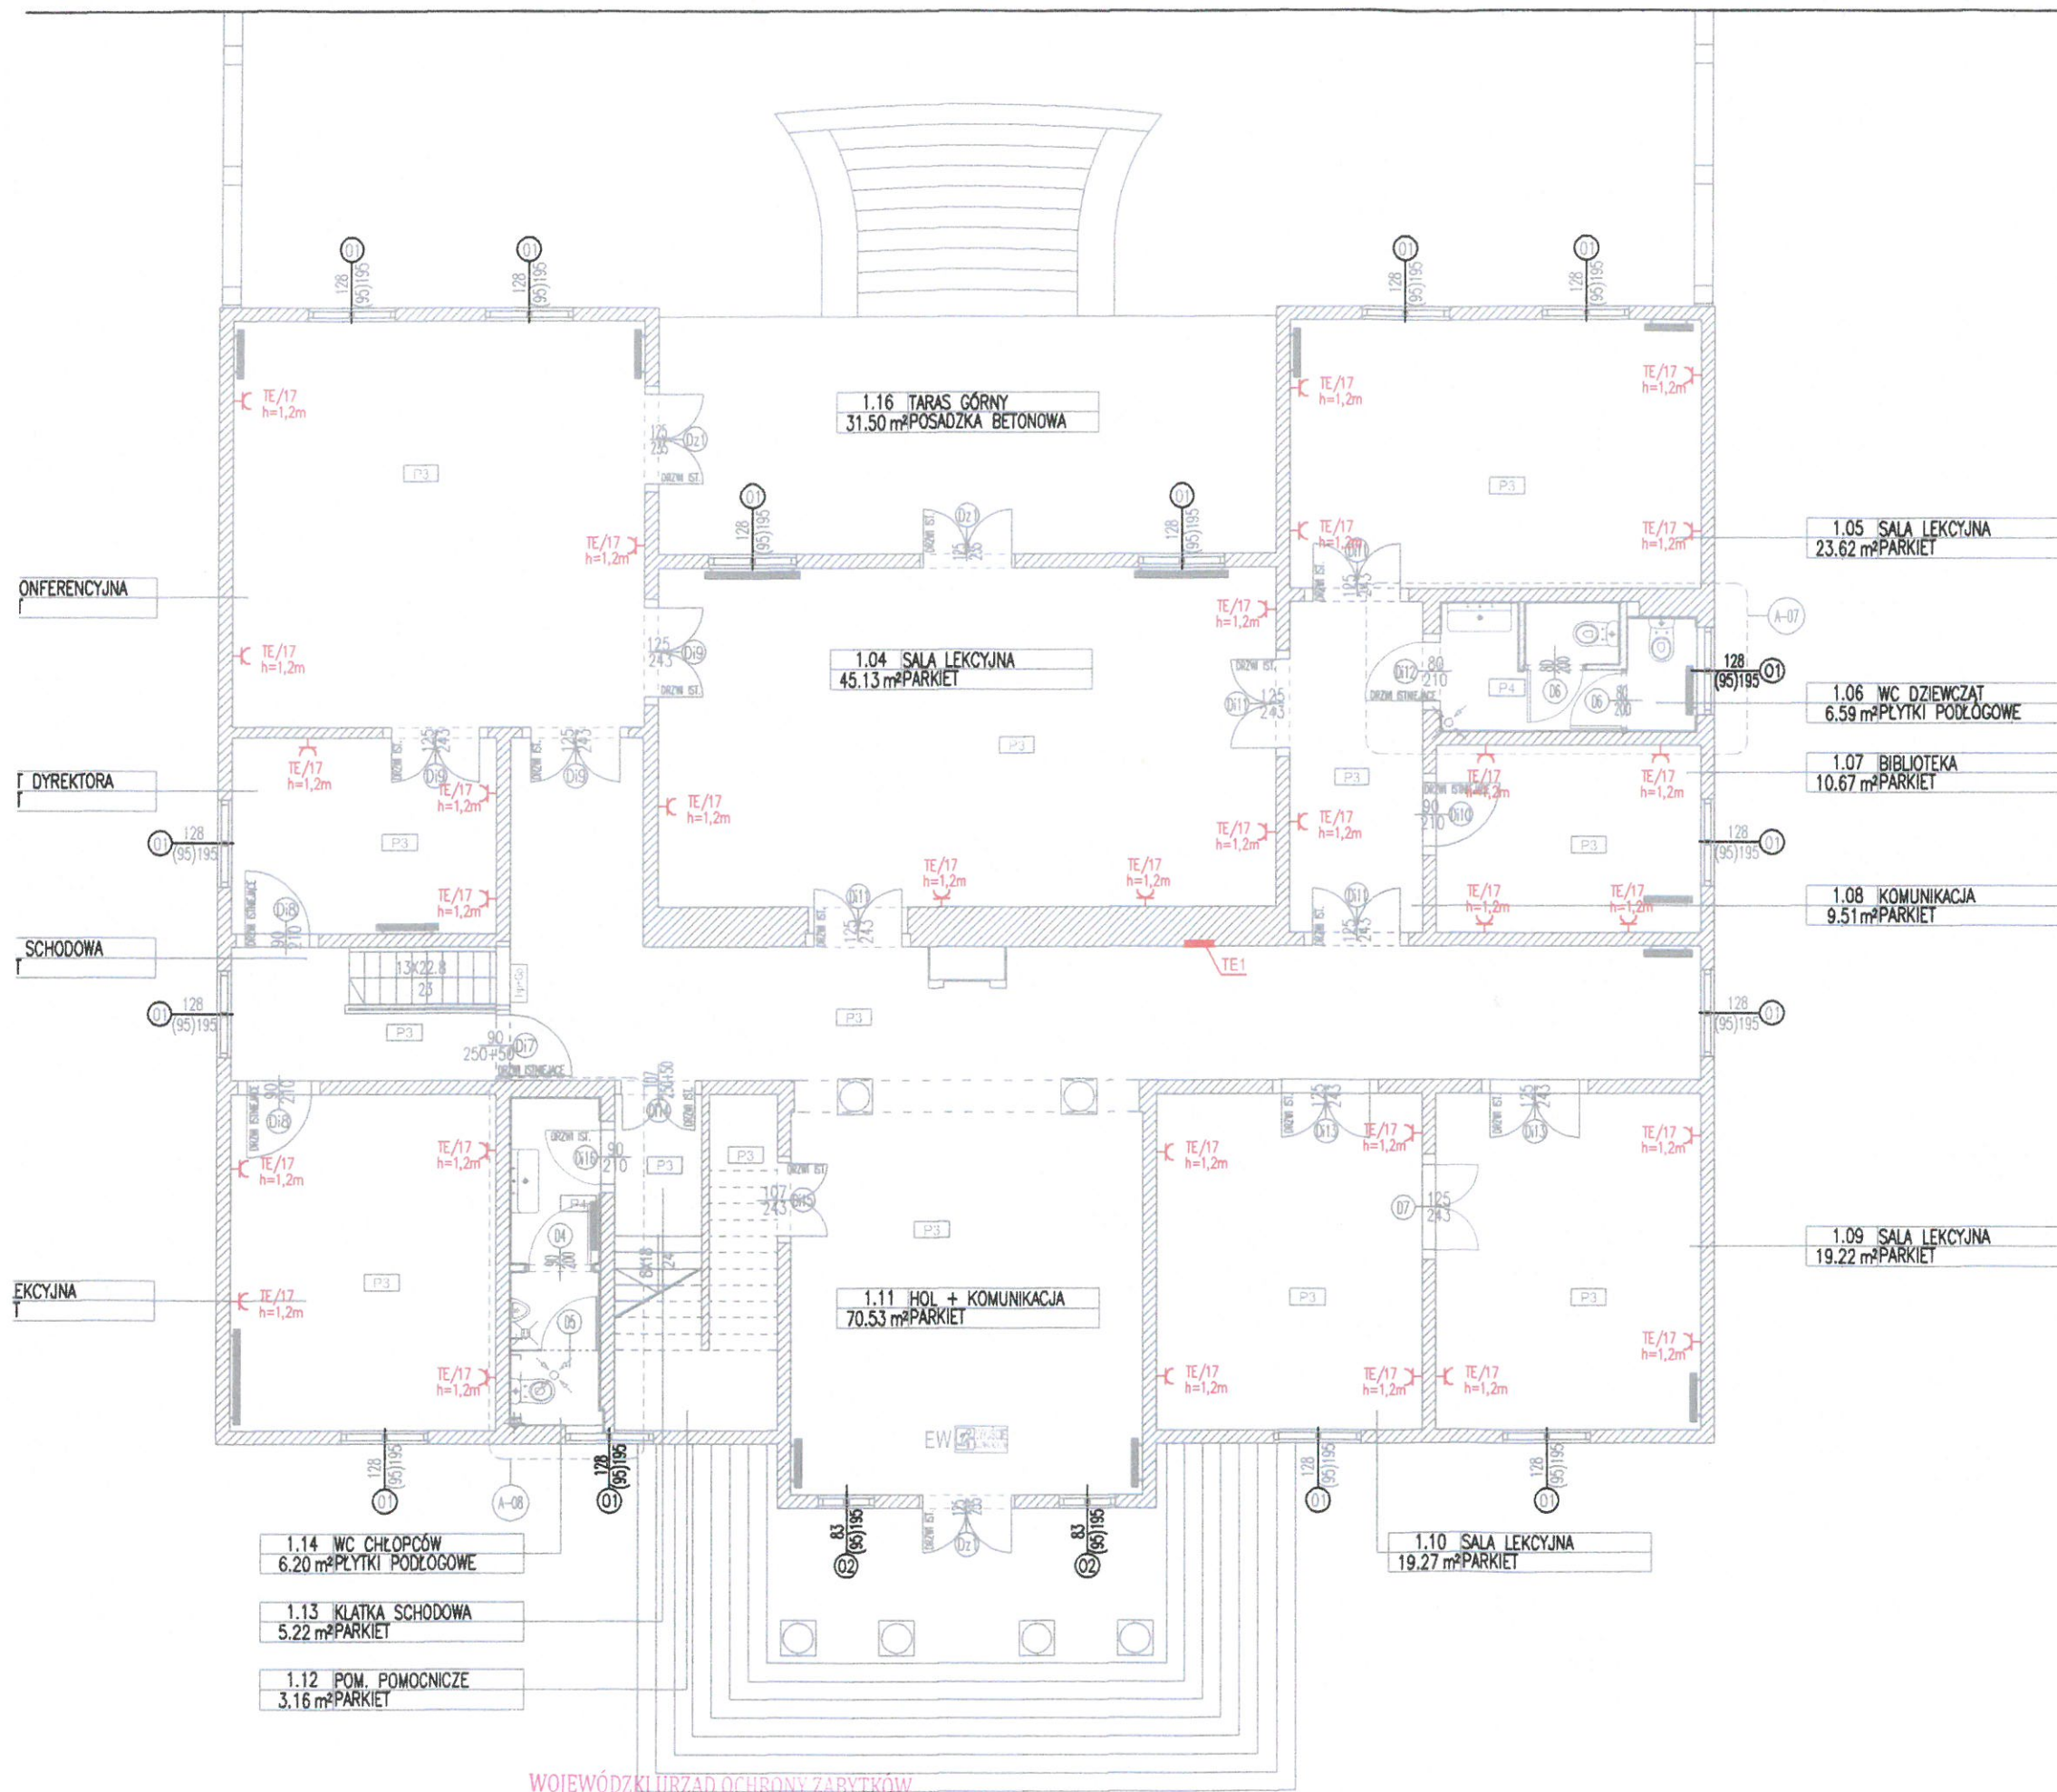
| Lista opraw | | |
|-------------|---|------|
| OZN | Nazwa artykułu | MOC |
| L1 | FLAT LED 595 LED 840 | 31 W |
| L2 | MATE Q 80 | 10 W |
| L3.1 | REGLUX 540 LED 840 | 26 W |
| L3.2 | REGLUX 1040 LED 840 | 50 W |
| L3.3 | REGLUX 540 LED 840 | 36 W |
| L4 | DNCE LED 215 | 24 W |
| L5 | FX35 OP 1512 LED 840 | 18 W |
| L6 | KLAS 1100.LED 840 | 33 W |
| L7 | KLAS 1100 A | 33 W |
| L8 | FX45 OP 1519 LED 840 | 27 W |
| L9 | MODERNA 2 N 600 600 LED | 31 W |
| L10 | OPPOSITE 2 IN 600 | 46 W |
| L11 | DN 140 MINI LED | 10 W |
| L12 | DN 140 LED | 25 W |
| L13 | GLAMOX 4000K | 33 W |
| P1 | COSMO APEX 1060 LED 840 IP66 | 18 W |
| P2 | COSMO APEX 1060 LED 840 IP66 | 27 W |
| AW1 | LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD WH | - |
| AW1.1 | LUMI LUN A 1x3 TC 1 WD WH | - |
| AW2 | LUMI LUN A 1x1 TC 1 CR WH | - |
| AW3 | MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-A 1x1 TC 1 VWD | - |
| AWZ | MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-A 1x4 TC 1 WD do niskich temp. | - |
| EW1 | MONITOR1 IP40 OP1 1,2 TC 1 | - |
| EW1.1 | MONITOR1 IP65 OP2 1,2 TC 1 | - |
| EW2 | VERSO VSN 1,2 TC 1 | - |

Rozmieszczenie opraw L7 uzależnione od umiejscowienia tablicy.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZAPYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 16
tel./fax (029) 764-22-38

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|---|
| Jednostka projektowa: | ARCHEICON ARCHITECTURE&CONSTRUCTION UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488 | |  |
| | Nazwa Obiektu budowlanego: Remont wnętrza zabytkowego dworu | | |
| Tytuł rysunku: | RZUT PIWNICY - OŚWIETLENIE | | Skala: 1:100 |
| | | | Rys nr: E-01 |
| Data: | Ostrołęka | | 10.2020 r. |
| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| projektant: | mgr inż. Marek Biał | MAZ/0544/PWBE/15 |  |
| sprawdzający: | mgr inż. Tadeusz Lis | Wa-101/02 |  |


STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce



- LEGENDA:
- TABLICA GŁÓWNA "TG"
 - TG/6 — OPIS OBWODU ZASILANA
 - NUMER OBWODU "6"
 - TG — TABLICA GŁÓWNA
 - ZI — ZESTAW GNIAZD 230/400V
 - PW — PODGRZEWACZ WODY
 - PWP — GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 16
tel./fax (029) 764-22-38

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Jednostka projektowa: | ARCHEICON ARCHITECTURE & CONSTRUCTION UL. KOŚCIUSZKI 10. 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488 | | |
| Nazwa Obiektu budowlanego: | Remont wnętrz zabytkowego dworu | | Skala: 1:100 |
| Tytuł rysunku: | RZUT PARTERU-GNIAZDA | | Rys nr: E-04 |
| Data: | Ostrołęka | | 10.2020 r. |
| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| projektant: | mgr inż. Marek Biał | MAZ/05-4/PWB/15 | |
| sprawdzający: | mgr inż. Tadeusz Lis | WA-101/02 | |

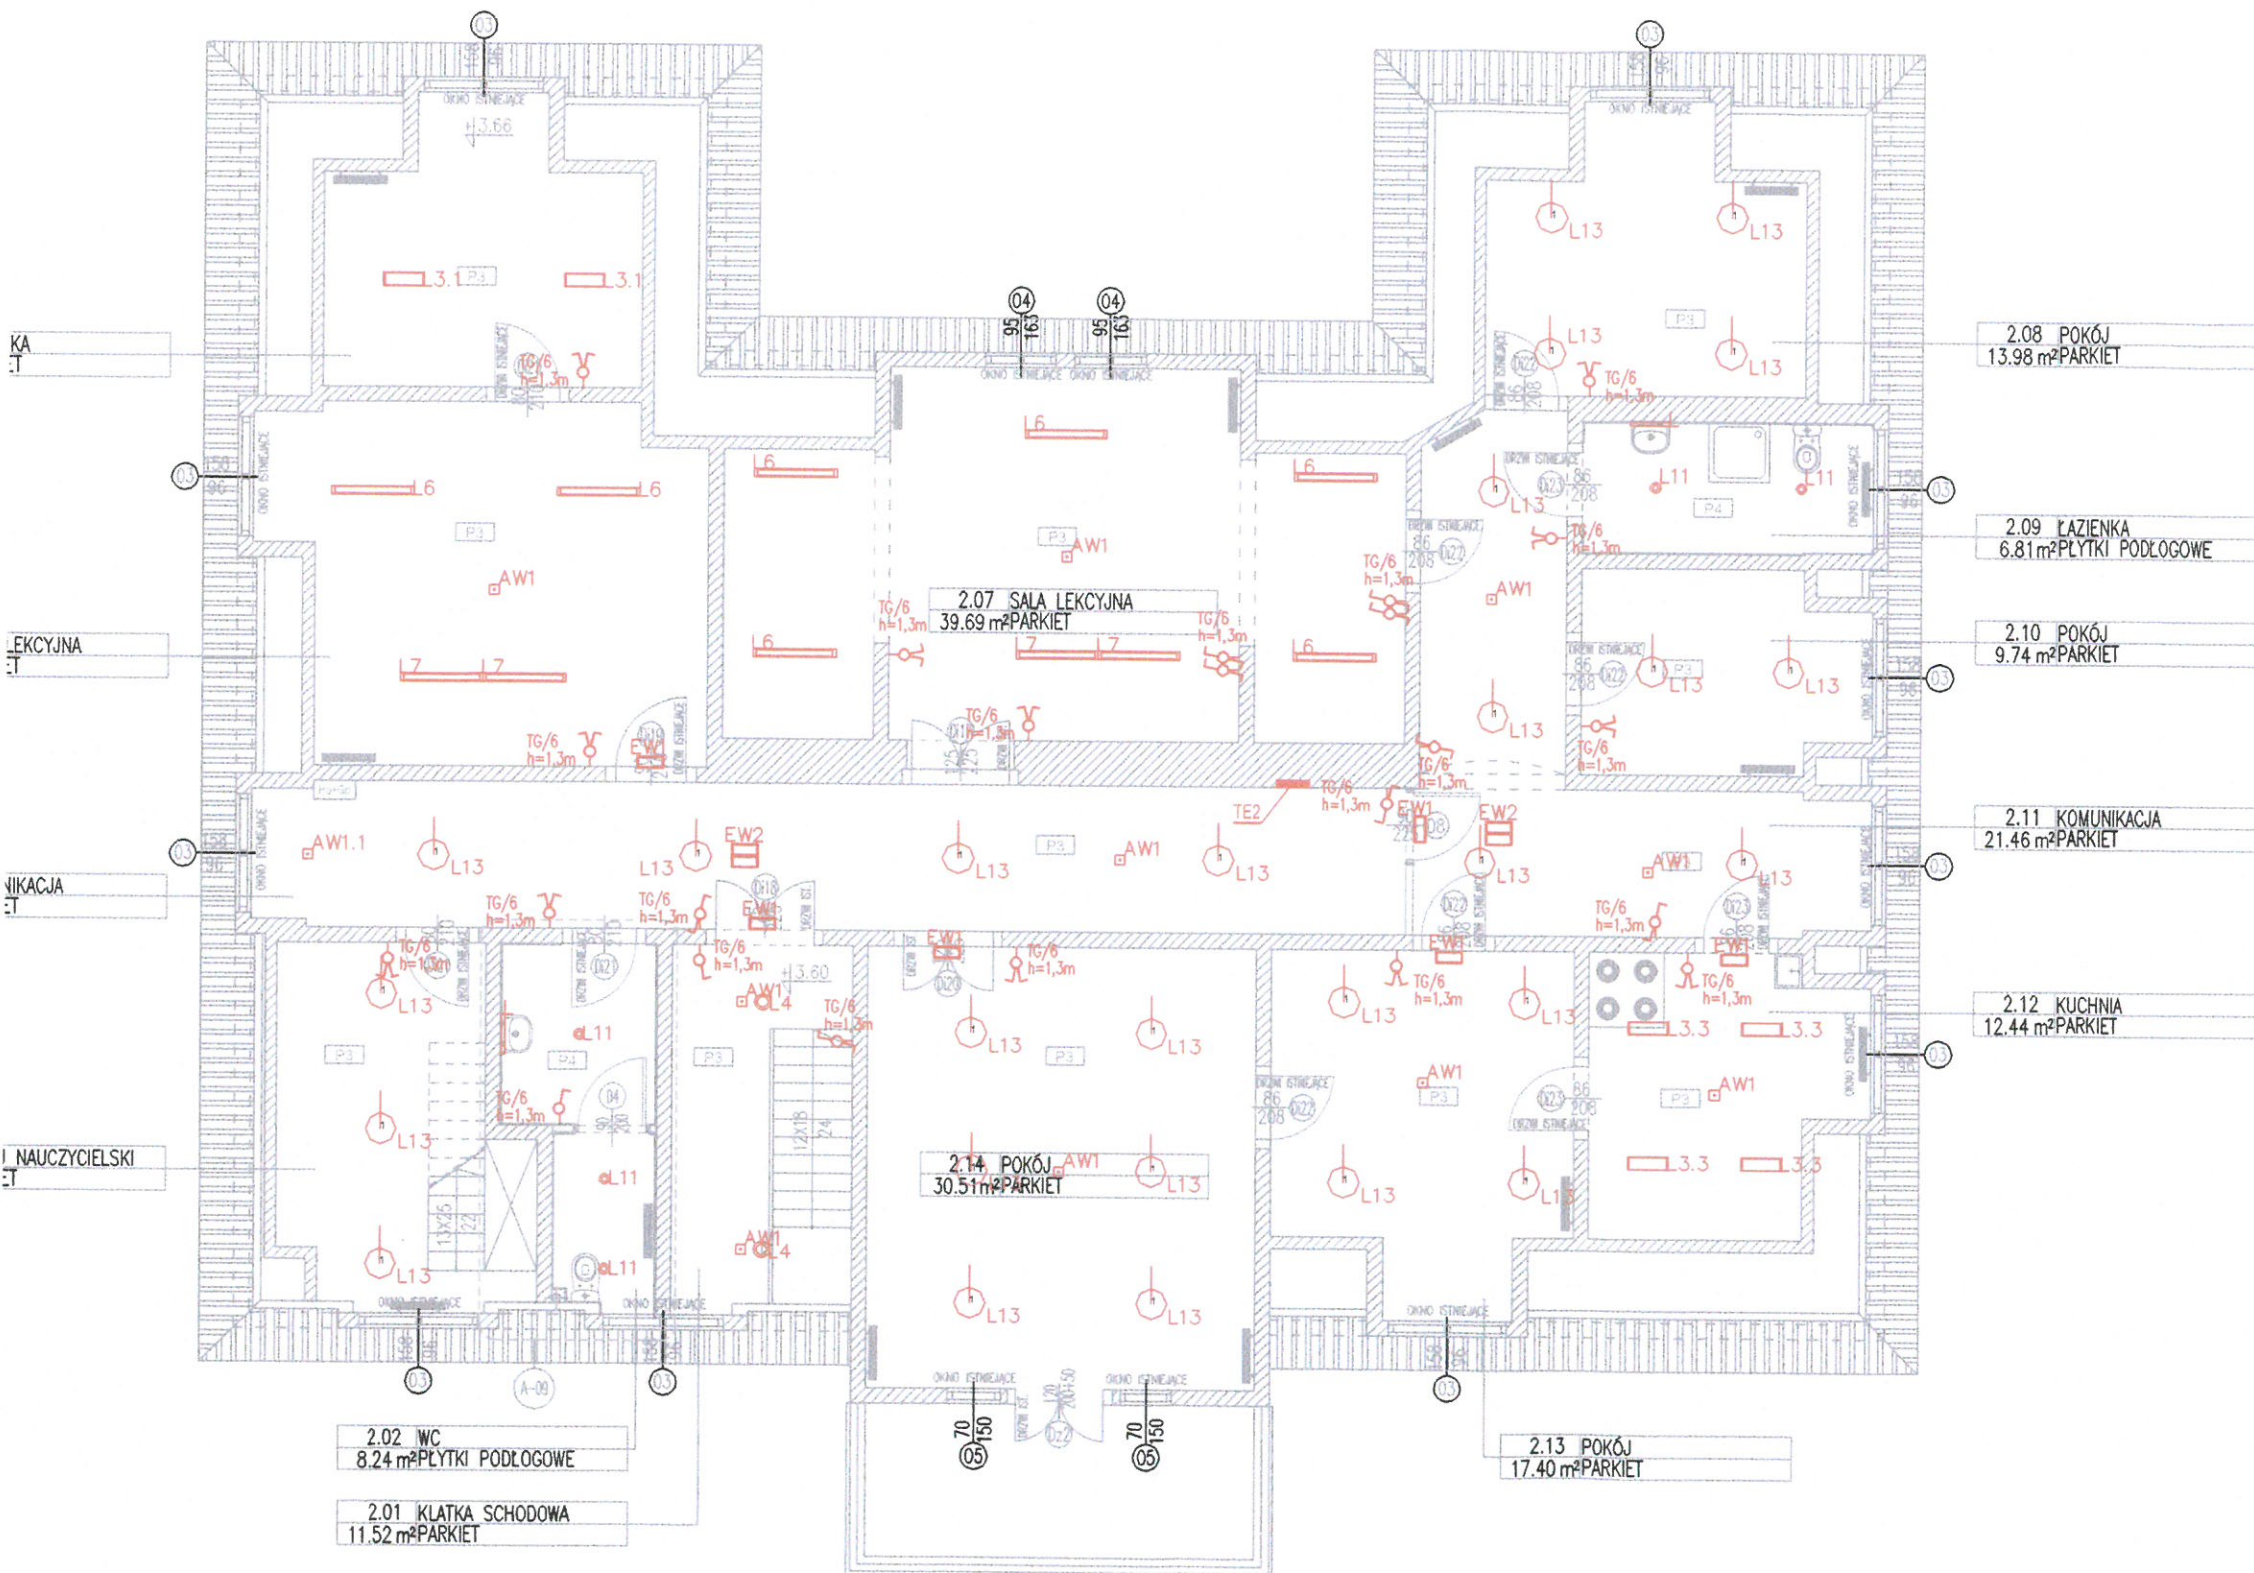



| Lista opraw | | |
|-------------|---|------|
| OZN | Nazwa artykułu | MOC |
| L1 | FLAT LED 595 LED 840 | 31 W |
| L2 | MATE Q 80 | 10 W |
| L3.1 | REGLUX 540 LED 840 | 26 W |
| L3.2 | REGLUX 1040 LED 840 | 50 W |
| L3.3 | REGLUX 540 LED 840 | 36 W |
| L4 | DNCE LED 215 | 24 W |
| L5 | FX35 OP 1512 LED 840 | 18 W |
| L6 | KLAS 1100 LED 840 | 33 W |
| L7 | KLAS 1100 A | 33 W |
| L8 | FX45 OP 1519 LED 840 | 27 W |
| L9 | MODERNA 2 N 600 600 LED | 31 W |
| L10 | OPPOSITE 2 IN 600 | 46 W |
| L11 | DN 140 MINI LED | 10 W |
| L12 | DN 140 LED | 25 W |
| L13 | GLAMOX 4000K | 33 W |
| P1 | COSMO APEX 1060 LED 840 IP66 | 18 W |
| P2 | COSMO APEX 1060 LED 840 IP66 | 27 W |
| AW1 | LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD WH | - |
| AW1.1 | LUMI LUN A 1x3 TC 1 WD WH | - |
| AW2 | LUMI LUN A 1x1 TC 1 CR WH | - |
| AW3 | MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-A 1x1 TC 1 VWD | - |
| AWZ | MONITOR1 IP65 LED-HO OP3-A 1x4 TC 1 WD do niskich temp. | - |
| EW1 | MONITOR1 IP40 OP1 1,2 TC 1 | - |
| EW1.1 | MONITOR1 IP65 OP2 1,2 TC 1 | - |
| EW2 | VERSO VSN 1,2 TC 1 | - |

Rozmieszczenie opraw L7 uzależnione od umiejscowienia tablicy.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 16
tel./fax (029) 764-22-38

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|---|
| Jednostka projektowa: | ARCHITECTURE&CONSTRUCTION UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488 | |  |
| | | | |
| Nazwa Obiektu budowlanego: | Remont wnętrz zabytkowego dworu | | Skala: |
| | | | 1:100 |
| Tytuł rysunku: | RZUT PODDASZA - OŚWIETLENIE | | Rys nr: |
| | | | E-05 |
| Data: | Ostrołęka | | 10.2020 r. |
| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| projektant: | mgr inż. Marek Biał | MAZ/0544/PWBE/15 |  |
| sprawdzający: | mgr inż. Tadeusz Lis | Wa-101/02 | |

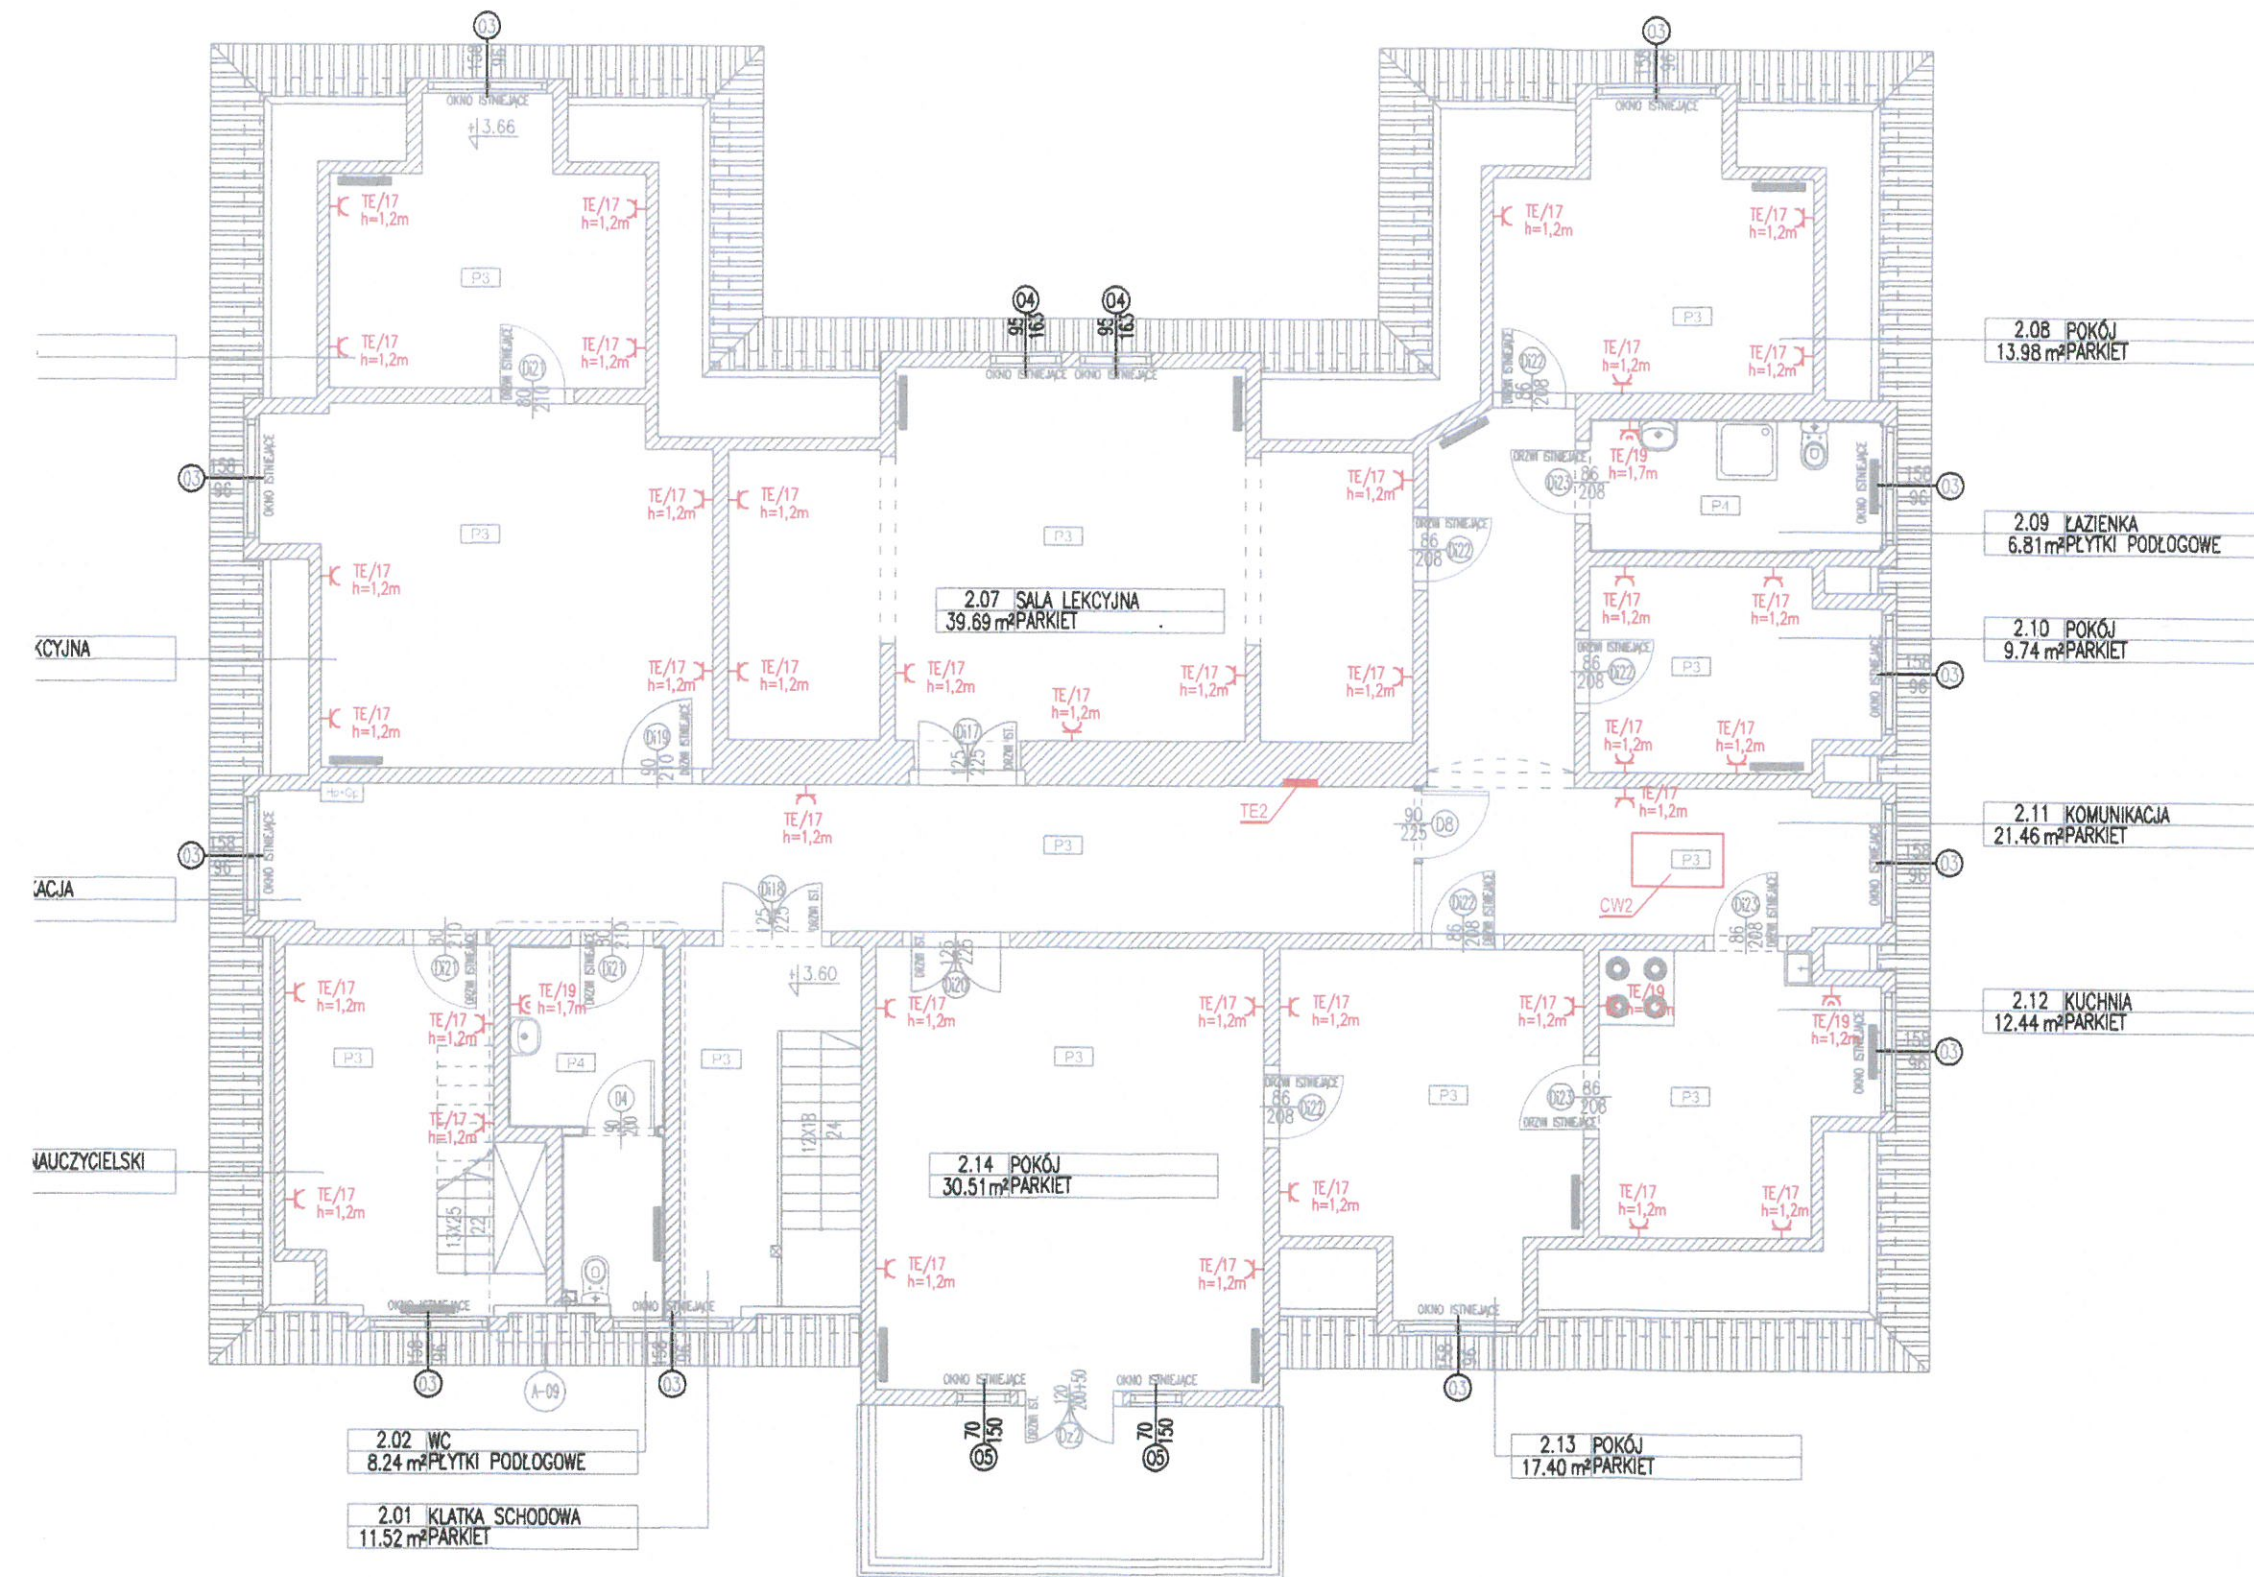

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

- LEGENDA:
- TABLICA GŁÓWNA "TG"
 - TG/6 — OPIS OBWODU ZASILANA
 - NUMER OBWODU "6"
 - TG — TABLICA GŁÓWNA
 - ZI — ZESTAW GNIAZD 230/400V
 - PW — PODGRZEWACZ WODY
 - PWP — GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Kościuszki 16
tel./fax (029) 764-22-38

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|
| Jednostka projektowa: | ARCHEICON ARCHITECTURE & CONSTRUCTION UL. KOŚCIUSZKI 10, 07-410 OSTROŁĘKA www.archeicon.pl e-mail: archeicon@gmail.com tel. 660 498 488 | | |
| Nazwa Obiektu budowlanego: | Remont wnętrza zabytkowego dworu | | Skala: 1:100 |
| Tytuł rysunku: | RZUT PODDASZA-GNIAZDA | | Rys nr: E-06 |
| Data: | Ostrołęka | | 10.2020 r. |
| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| projektant: | mgr inż. Marek Biał | MAZ/0544/PWEE-15 | |
| sprawdzający: | mgr inż. Tadeusz Lis | Wa-101/02 | |