


INSTALACJA C.O.  
- SCHEMAT MONTAŻU GRZEJNIKÓW NA ŚCIANIE  
PÓLNOCNEJ W HALI SPORTOWEJ

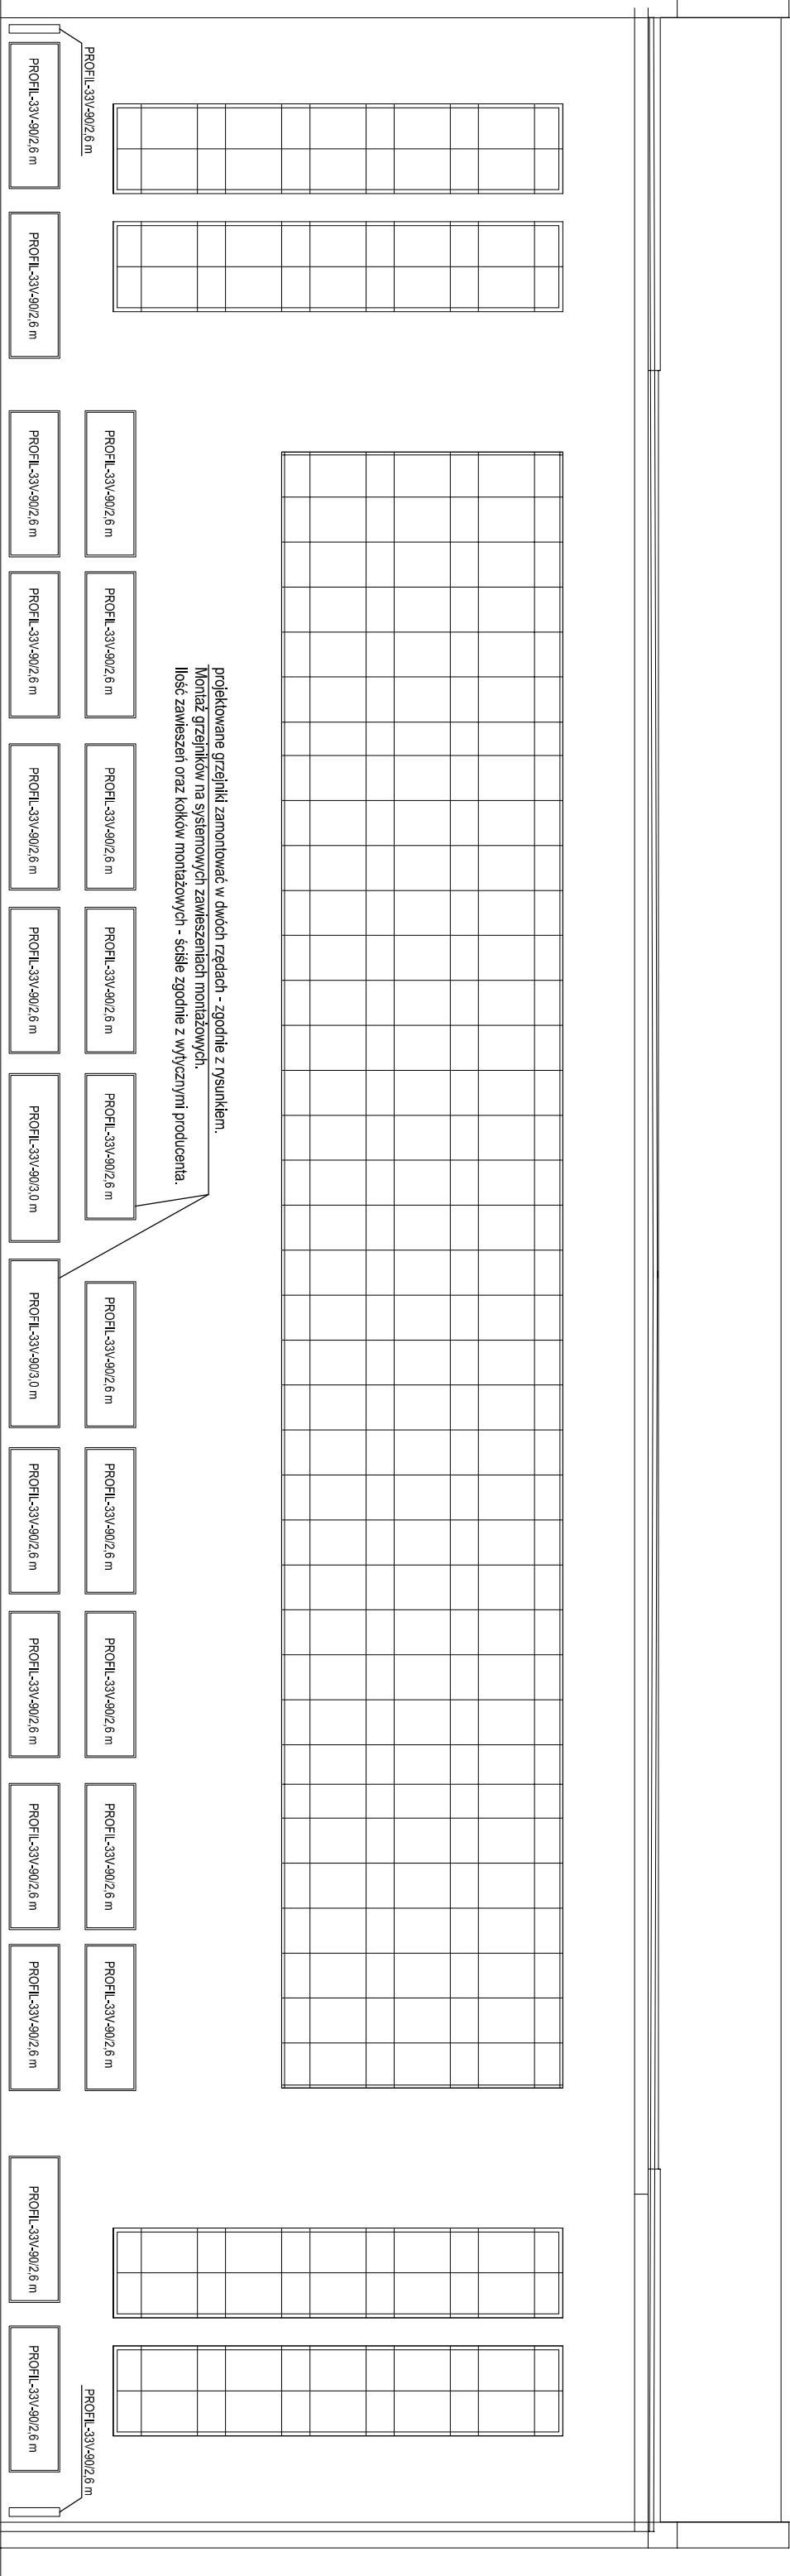

UWAGA!  
GRZEJNIKI NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ (PÓLNOCNEJ) ZAMONTOWAĆ  
W DWÓCH RZĘDACH.

Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Montaż grzejników zgodnie z wytycznymi producenta przy użyciu wymaganej ilości zawieszek w zależności od potrzeb.

<b>OSTPROJEKT</b>		Nazwa rys. INSTALACJA C.O. - SCHEMAT MONTAŻU GRZEJNIKÓW NA ŚCIENIE PÓLNOCNEJ W HALI SPORTOWEJ	Nr rys. S-13 -B-
Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (29)764 57 99		Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZEDSZKOŁA I PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ	Obiekt - "B"
		Adres inwestycji: ul. Broniewskiego 17, 07-415 Olszewo-Borki działki nr 250/4, 251, 249, 248, 247/3, 289/4	Skala: -
Inwestor: GMINA OLSZEWO-BORKI ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki			
Zespół projektowy: Specjalność Upr. Podpis			projekt bud.-wyk. branża sanitarna
PROJEKTANT: mgr inż. Kinga Bole sanitarna WAM/0029/POOS/10			Data: 12.2014r.
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Nosek sanitarna 234/92/OL			